

VIPAX® a.s.
požární bezpečnost staveb


FRD HFR – Zárubeň na vložení

EW 240
EI 120

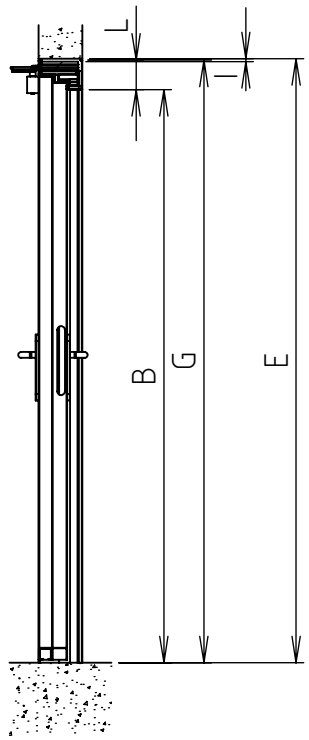


R1–R1

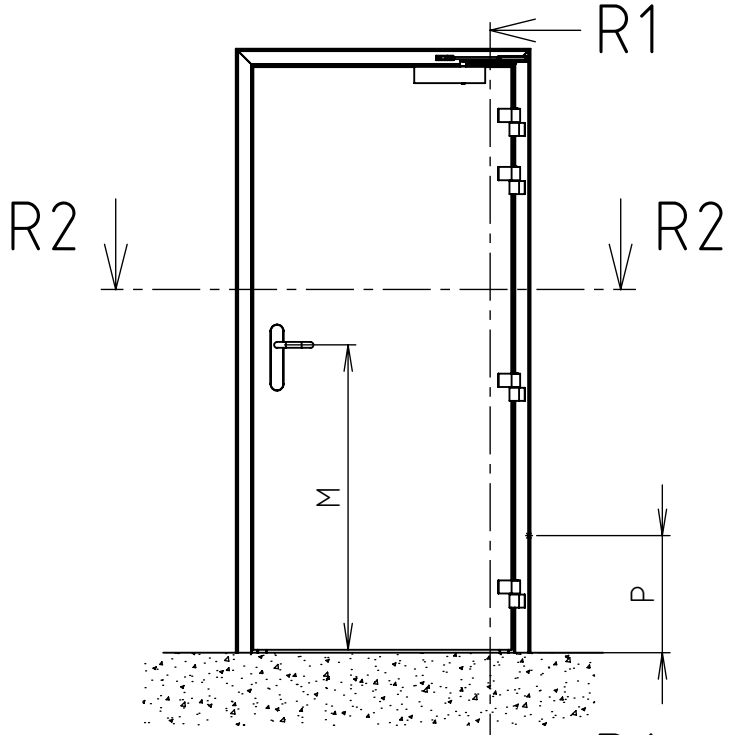

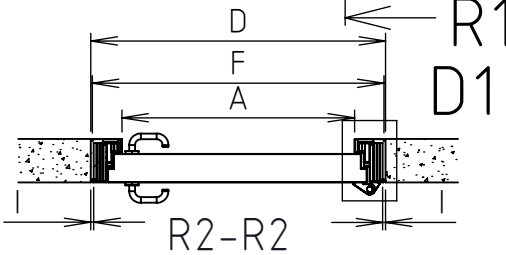


R1
D1

R2–R2

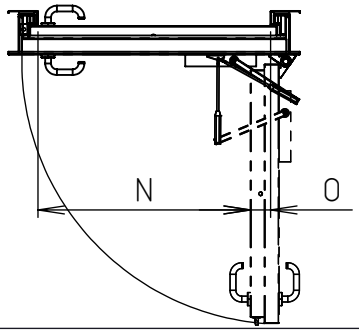

Zárubeň na vložení

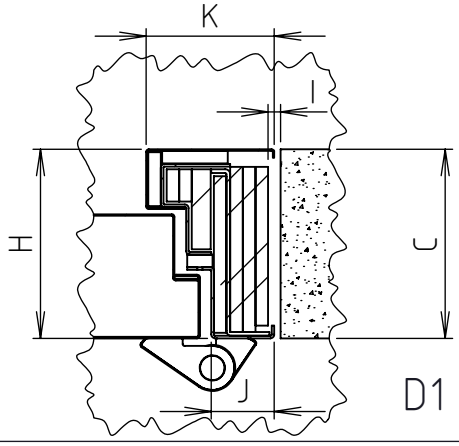

D1

A	Světlá šířka
B	Světlá výška
C	Šířka ostění
D	Šířka stavebního otvoru = A + 2 x K + 10 mm
E	Výška stavebního otvoru = B + L + 5 mm
F	Celková šířka zárubně = D – 10 mm
G	Celková výška zárubně = E – 5 mm
H	Celková hloubka zárubně – standartně ve varaintě na vložení = C
I	Montážní vůle – 10 mm
J	Přední čelo – standartně ve varaintě na vložení = 50 mm
K	Zadní čelo – standartně ve varaintě na vložení = 101.7 mm
L	Výška čela – standartně ve varaintě na vložení = 101.7 mm
M	Výška kliky – 1048 mm
N	Průchozí šířka při otevření dveřního křídla na 90° = A – O
O	Vzdálenost zabrána křídlem otevřeným na 90° (standartně 69 mm)
P	Ukončení kabelu pro elektrozámek

Výkres je pouze ilustrační. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikací a vzhledu produktů bez předchozího upozornění.